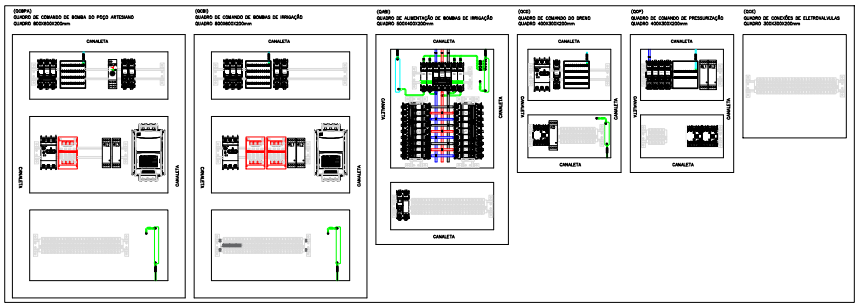

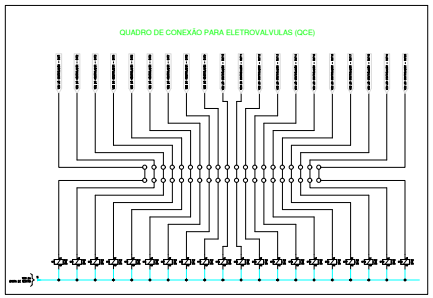

DIAGRAMA UNIFILAR

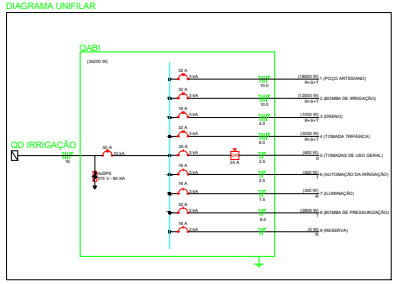

LEGENDA

- ELETRODUTO METÁLICO SOBREPOR.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- TOMADA INSTALADA EM CONDULETE H=1,10m
- LUMINÁRIA TARTARUGA (DX25) SOBREPOR, PARA LÂMPADA ATÉ 200w, À PROVA DE TEMPO.
- CAIXA 4X4 METALICA SOBREPOR
- LUMINÁRIA LED SLIM 36W
- QUADRO DE BOMBAS
- RELÉ FOTOELETRICO
- INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE
- CONDULETE DE ALUMINIO SOBREPOR

NOTA:
- ELETRODUTO NÃO COTADO SERÁ DE 25mm.

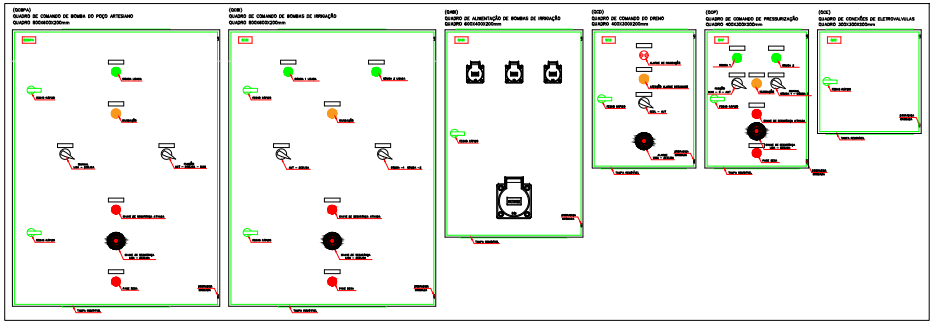

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DE BOMBAS DE IRRIGAÇÃO (QABI)

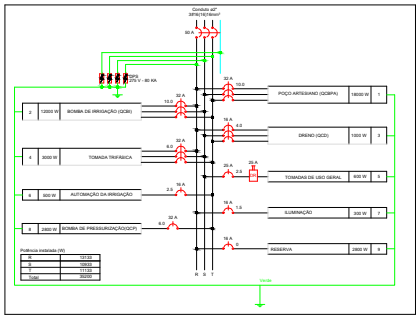

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DO POÇO ARTESIANO (QCBPA)

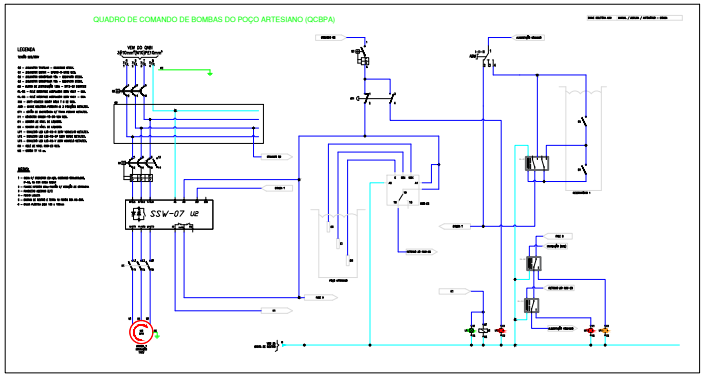

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DE IRRIGAÇÃO (QCBI)

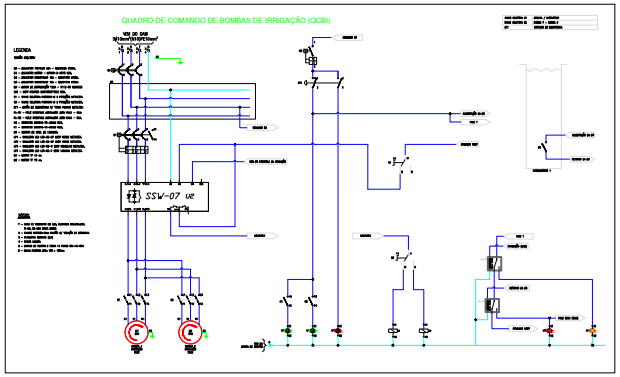



QUADRO DE COMANDO DO DRENO (QCD)

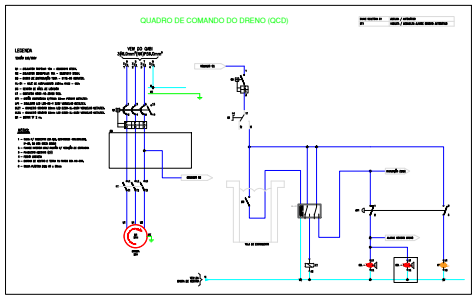

QUADRO DE COMANDO DE PRESSURIZAÇÃO (QCP)

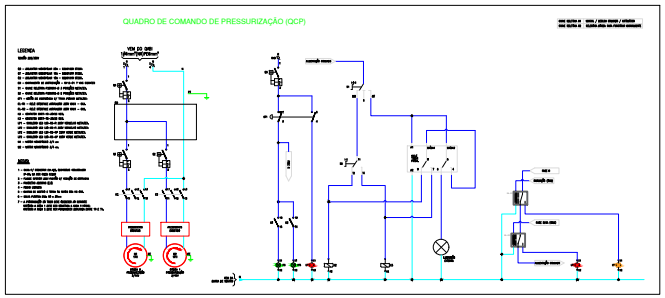

CISTERNAS DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

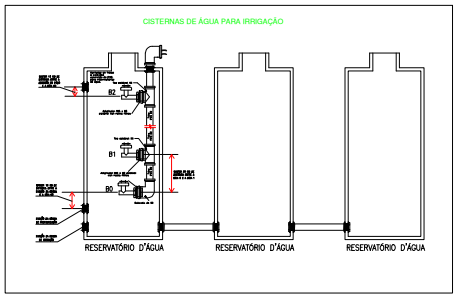



Nº	15/05/2023	EMISSÃO INICIAL	ESTUDO	FHE
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VISTO

"Este projeto deve ser executado conforme critérios da NBR 5410 - Norma de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e não deve ser alterado ou executado de forma diferente sem o conhecimento e autorização do autor do projeto."

AUTOMAÇÃO ELÉTRICA

Bombas de Irrigação

Avenida Duque de Caxias, Parte "A", s/n° - Setor Militar Urbano - Brasília/DF

FHE/POUPEX

Fundação Habitacional do Exército
00.655.522/0001-21

Edgard Rodrigues Machado Júnior
CREA - 23741-D/DF

Edgard Rodrigues Machado Júnior
CREA - 23741-D/DF

PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE BOMBAS DE IRRIGAÇÃO

3/3

15/05/2023

SEDS-ALM.SLE-FRR-L00ma

PARCIAL